

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES FERCHER

Eau potable : régie



Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de l'eau potable

Exercice 2024

1. Caractérisation technique du service

1.1. Présentation du territoire desservi

Le service est géré au niveau communal
 intercommunal

- Nom de la collectivité : COMMUNAUTÉ DE COMMUNES FERCHER
- Nom de l'entité de gestion : eau potable : régie
- Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : Communauté de communes

- Compétences liées au service :

	Oui	Non
Production	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Protection de l'ouvrage de prélèvement ⁽¹⁾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Traitement ⁽¹⁾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Transfert	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stockage ⁽¹⁾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Distribution	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(1) A compléter

- Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) : Civray, Lunery, Mareuil-sur-Arnon, Plou, Primelles, Saint-Caprais, Saint-Florent-sur-Cher, Saugy, Villeneuve-sur-Cher
- Existence d'une CCSPL Oui Non
- Existence d'un schéma de distribution Oui, date d'approbation* : Non
au sens de l'article L2224-7-1 du CGCT
- Existence d'un règlement de service Oui* : Non
-

1.2. Mode de gestion du service

Le service est exploité en Régie par Régie à autonomie financière

1.3. Estimation de la population desservie (D101.1)

Le service public d'eau potable dessert 11 000 habitants au 31/12/2024 (11 000 au 31/12/2023).

* Approbation en assemblée délibérante

1.4. Nombre d'abonnés

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l'agence de l'eau au titre de la pollution de l'eau d'origine domestique en application de l'article L213-10-3 du Code de l'environnement.


Le service public d'eau potable dessert 6 238 abonnés au 31/12/2024 (6 217 au 31/12/2023).

Commune	Nombre total d'abonnés 31/12/2023	Nombre total d'abonnés au 31/12/2024
Total	6 214	6 238

La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement) est de 28,43 abonnés/km au 31/12/2024 (28,4 abonnés/km au 31/12/2023).

Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonnés) est de 1,76 habitants/abonné au 31/12/2024 (1,77 habitants/abonné au 31/12/2023).

La consommation moyenne par abonné (consommation moyenne annuelle domestique + non domestique rapportée au nombre d'abonnés) est de 77,59 m³/abonné au 31/12/2024. (79,4 m³/abonné au 31/12/2023).

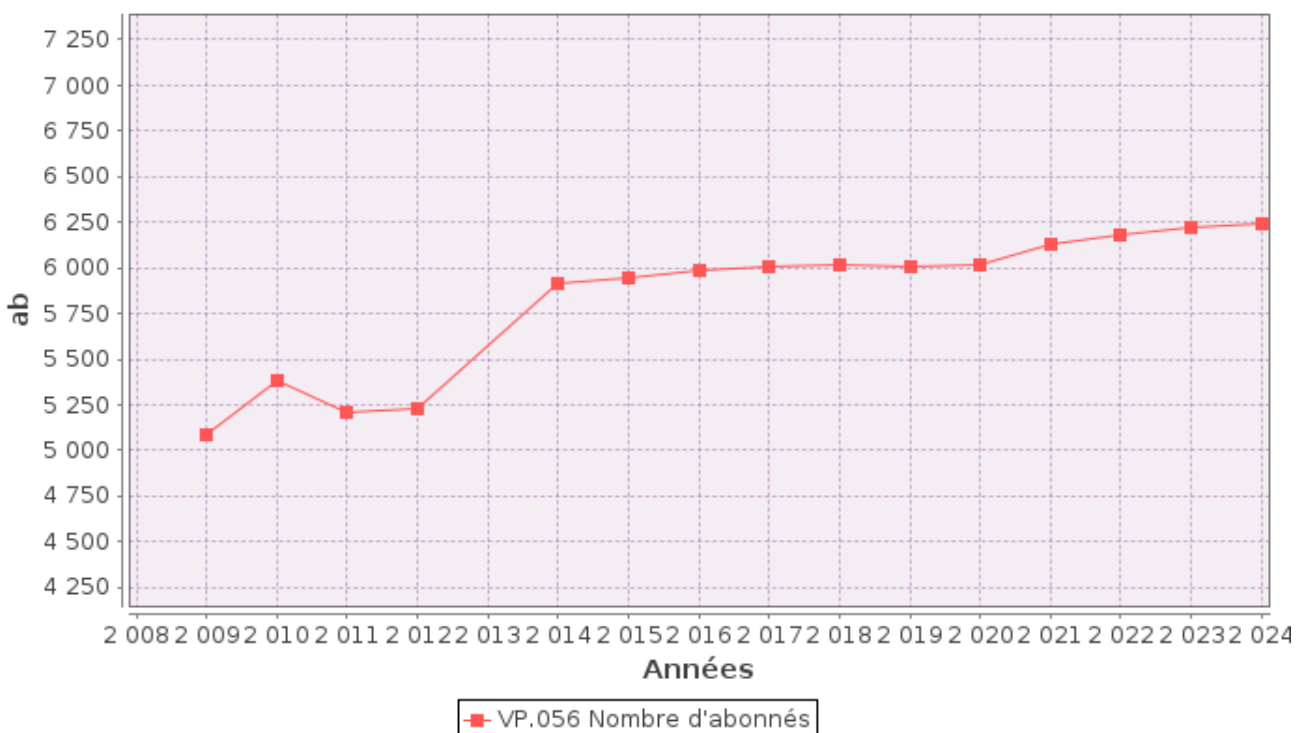

1.5. Eaux brutes

1.5.1. Prélèvement sur les ressources en eau


Le service public d'eau potable prélève 772 755 m³ pour l'exercice 2024 (673 563 pour l'exercice 2023).

Ressource et implantation	Volume prélevé durant l'exercice 2023 en m ³	Volume prélevé durant l'exercice 2024 en m ³
Captage de la Vergne	11 762	100 747
La Preugne	40 713	60 058
Champ captant	621 088	611 950
Total	673 563	772 755

Pourcentage des eaux souterraines dans le volume prélevé : 100%.

1.6. Eaux traitées

1.6.1. Bilan des volumes mis en œuvre dans le cycle de l'eau potable en 2024

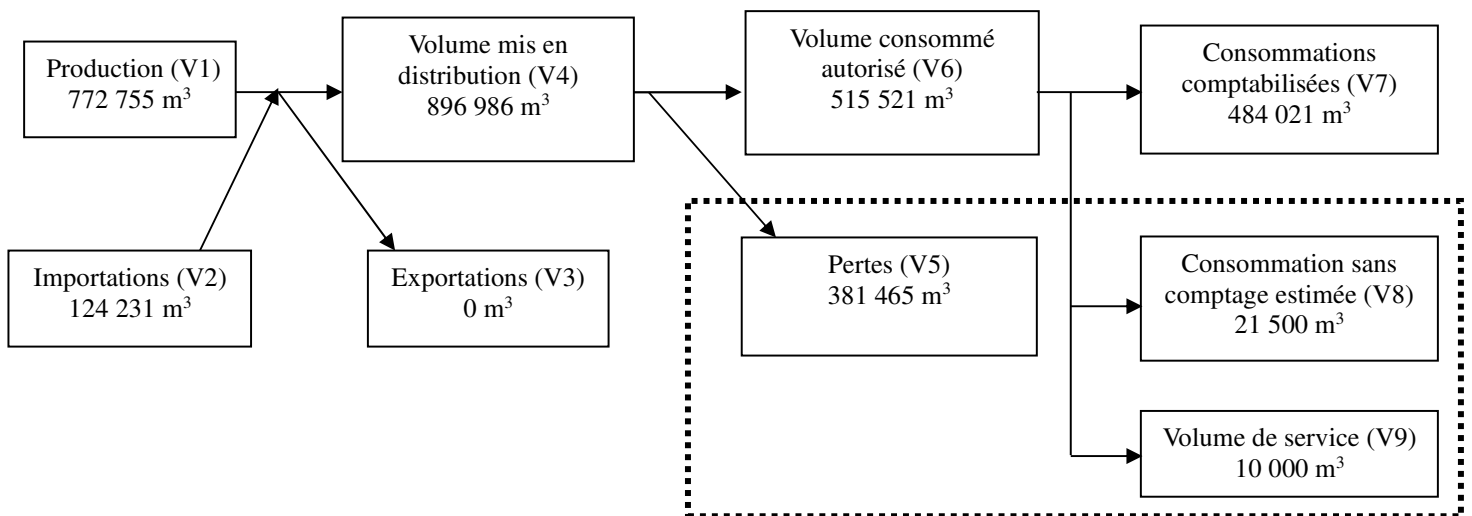


1.6.2. Production

Le service a 3 stations de traitement.

Nom de la station de traitement	Type de traitement (cf. annexe)
Captage de la Vergne	Chlore gazeux
La Preugne	Chlore gazeux
Champ Captant	Chlore gazeux

Le volume produit total peut différer du volume prélevé (usines de traitement générant des pertes par exemple).

Ressource	Volume produit durant l'exercice 2023 en m ³	Volume produit durant l'exercice 2024 en m ³
Captage de la Vergne	11 762	100 747
La Preugne	40 713	60 058
Champ captant	621 088	611 950
Total du volume produit (V1)	673 563	772 755

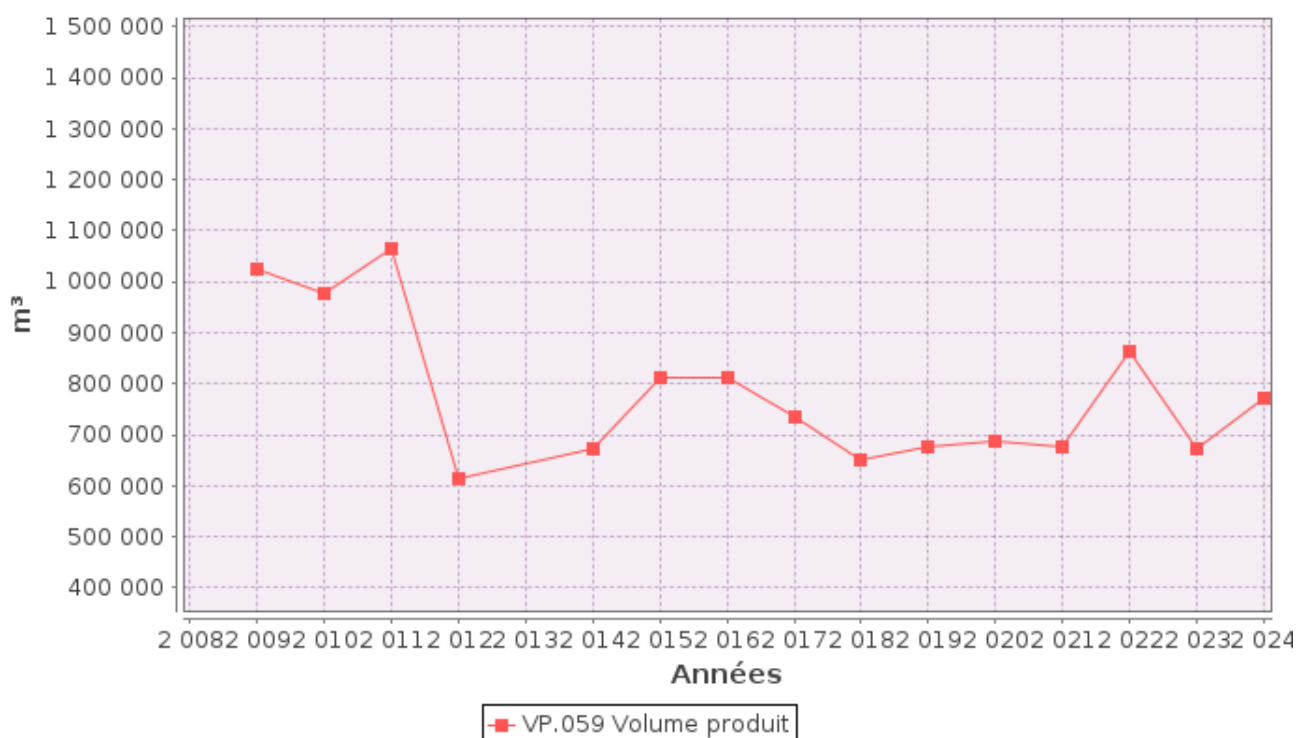

1.6.3. Achats d'eaux traitées

Fournisseur	Volume acheté durant l'exercice 2023 en m ³	Volume acheté durant l'exercice 2024 en m ³	Indice de protection de la ressource exercice 2024
Total d'eaux traitées achetées (V2)	161 831	124 231	80

1.6.4. Volumes vendus au cours de l'exercice

Acheteurs	Volumes vendus durant l'exercice 2023 en m ³	Volumes vendus durant l'exercice 2024 en m ³	Variation en %
Abonnés domestiques ⁽¹⁾	493 600	484 021	-1,9%
Total vendu aux abonnés (V7)	493 600	484 021	-1,9%

1.6.5. Autres volumes

	Exercice 2023 en m3/an	Exercice 2024 en m3/an
Volume consommation sans comptage (V8)	13 000	21 500
Volume de service (V9)	10 000	10 000

Commentaire concernant le volume sans comptage : en 2024 nous avons effectué beaucoup de purges sur le réseau de St Florent et Villeneuve en raison de décollements de plaques de manganèse dans les canalisations

1.6.6. Volume consommé autorisé

	Exercice 2023 en m3/an	Exercice 2024 en m3/an
Volume consommé autorisé (V6)	516 600	515 521

1.7. Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements)

Le linéaire du réseau de canalisations du service public d'eau potable est de 219,4 kilomètres au 31/12/2024 (218,9 au 31/12/2023).

2. Tarification de l'eau et recettes du service

2.1. Modalités de tarification

La facture d'eau comporte obligatoirement une part proportionnelle à la consommation de l'abonné, et peut également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, location compteur, etc.).

Les tarifs applicables aux 01/01/2024 et 01/01/2025 sont les suivants :

Frais d'accès au service : _____ 52,20_€ au 01/01/2024

_____ 53,28_€ au 01/01/2025

Tarifs		Au 01/01/2024	Au 01/01/2025
Part de la collectivité			
Part fixe (€ HT/an)			
	Abonnement DN 15mm y compris location du compteur	52,2 €	53,28 €
Part proportionnelle (€ HT/m ³)			
	Prix au m ³	1,65 €/m ³	1,68 €/m ³
Taxes et redevances			
Taxes			
	Taux de TVA ⁽²⁾	5,5 %	5,5 %
Redevances			
	Prélèvement sur la ressource en eau (Agence de l'eau)	0,116 €/m ³	0,15 €/m ³
	Pollution domestique (Agence de l'Eau)	0,23 €/m ³	0,33€/m3

2.2. Facture d'eau type (D102.0)

Les tarifs applicables au 01/01/2024 et au 01/01/2025 pour une consommation d'un ménage de référence selon l'INSEE (120 m³/an) sont :

Facture type	Au 01/01/2024 en €	Au 01/01/2025 en €
Part fixe annuelle	52,20	53,28
Part proportionnelle	198,00	201,60
Montant HT de la facture de 120 m ³ revenant à la collectivité	250,20	254,88
Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau (Agence de l'Eau)	13,92	18,00
Redevance de pollution domestique (Agence de l'Eau)	27,60	39,60
TVA	16,04	17,19
Montant des taxes et redevances pour 120 m ³	57,56	74,79
Total	307,76	329,67
Prix TTC au m³	2,56	2,75

Les volumes consommés sont relevés avec une fréquence : annuelle

La facturation est effectuée avec une fréquence : semestrielle

2.3. Recettes

Recettes globales : Total des recettes de vente d'eau au 31/12/2024 : 1 323 045 € (128 2100 € au 31/12/2023).

3. Indicateurs de performance

3.1. Qualité de l'eau (P101.1 et P102.1)

Analyses	Nombre de prélèvements réalisés exercice 2023	Nombre de prélèvements non-conformes exercice 2023	Nombre de prélèvements réalisés exercice 2024	Nombre de prélèvements non-conformes exercice 2024
Microbiologie	53	0	60	0
Paramètres physico-chimiques	56	6	83	17

Cet indicateur est demandé si le service dessert plus de 5000 habitants ou produit plus de 1000 m³/jour.

Analyses	Taux de conformité exercice 2023	Taux de conformité exercice 2024
Microbiologie (P101.1)	100%	100%
Paramètres physico-chimiques (P102.1)	89,3%	79,5%

3.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P103.2B)

	nombre de points	Valeur	points potentiels
PARTIE A : PLAN DES RESEAUX (15 points)			
VP.236 - Existence d'un plan des réseaux mentionnant la localisation des ouvrages principaux (ouvrage de captage, station de traitement, station de pompage, réservoir) et des dispositifs de mesures	oui : 10 points non : 0 point	Oui	10
VP.237 - Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est considérée comme effectuée)	oui : 5 points non : 0 point	Oui	5
PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX (30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A)			
VP.238 - Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des informations cartographiques	0 à 15 points sous conditions ⁽¹⁾	Oui	14
VP.240 - Intégration, dans la procédure de mise à jour des plans, des informations de l'inventaire des réseaux (pour chaque tronçon : linéaire, diamètre, matériau, date ou période de pose, catégorie d'ouvrage, précision cartographique)		Oui	
VP.239 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres		90%	
VP.241 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose	0 à 15 points sous conditions ⁽²⁾	85%	13
PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX (75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B)			

VP.242 - Localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, ventouses, purges, PI, ...) et des servitudes de réseaux sur le plan des réseaux	oui : 10 points non : 0 point	Oui	10
VP.243 - Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des pompes et équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et de distribution (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée)	oui : 10 points non : 0 point	Oui	10
VP.244 - Localisation des branchements sur le plan des réseaux ⁽³⁾	oui : 10 points non : 0 point	Oui	10
VP.245 - Pour chaque branchement, caractéristiques du ou des compteurs d'eau incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose du compteur ⁽³⁾	oui : 10 points non : 0 point	Oui	10
VP.246 - Identification des secteurs de recherches de pertes d'eau par les réseaux, date et nature des réparations effectuées	oui : 10 points non : 0 point	Oui	10
VP.247 - Localisation à jour des autres interventions sur le réseau (réparations, purges, travaux de renouvellement, etc.)	oui : 10 points non : 0 point	Oui	10
VP.248 - Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans)	oui : 10 points non : 0 point	Oui	10
VP.249 - Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux sur au moins la moitié du linéaire de réseaux	oui : 5 points non : 0 point	Oui	5
TOTAL (indicateur P103.2B)	120	-	117

(1) l'existence de l'inventaire et d'une procédure de mise à jour ainsi qu'une connaissance minimum de 50 % des matériaux et diamètres sont requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des matériaux et diamètres atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5

(2) l'existence de l'inventaire ainsi qu'une connaissance minimum de 50 % des périodes de pose sont requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des périodes de pose atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5

(3) non pertinent si le service n'a pas la mission de distribution

3.3. Indicateurs de performance du réseau

3.3.1. Rendement du réseau de distribution (P104.3)

Le rendement du réseau de distribution permet de connaître la part des volumes introduits dans le réseau de distribution qui est consommée ou vendue à un autre service. Sa valeur et son évolution sont le reflet de la politique de lutte contre les pertes d'eau en réseau de distribution.

	Exercice 2023	Exercice 2024
Rendement du réseau	61,8 %	57,5 %
Indice linéaire de consommation (volumes consommés autorisés + volumes exportés journaliers par km de réseau hors branchement) [m ³ / jour / km]	6,47	6,44

3.3.2. Indice linéaire des volumes non comptés (P105.3)

Pour l'année 2024, l'indice linéaire des volumes non comptés est de 5,2 m³/j/km (4,3 en 2023).

3.3.3. Indice linéaire de pertes en réseau (P106.3)

Pour l'année 2024, l'indice linéaire des pertes est de 4,8 m³/j/km (4 en 2023).

3.3.4. Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable (P107.2)

Exercice	2020	2021	2022	2023	2024
Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable	0,61%	0,82%	0,85%	0,42%	0,25%

Au cours des 5 dernières années, 2,63 km de linéaire de réseau ont été renouvelés.

Pour l'année 2024, le taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable est de 0,25% (0,42 en 2023).

3.4. Indice d'avancement de protection des ressources en eau (P108.3)

Pour l'année 2024, l'indice global d'avancement de protection de la ressource est 75,5% (79,4% en 2023).

3.5. Taux d'occurrence des interruptions de service non-programmées (P151.1)

Pour l'année 2024, 23 interruption(s) de service non programmées ont été dénombrées (19 en 2023), soit un taux d'occurrence des interruptions de service non-programmée de 3,69 pour 1 000 abonnés (3,06 en 2023).

3.6. Délai maximal d'ouverture des branchements(D151.0 et P152.1)

Pour l'année 2024, le taux de respect de ce délai est de 100% (100% en 2023).

3.7. Durée d'extinction de la dette de la collectivité (P153.2)

	Exercice 2023	Exercice 2024
Encours de la dette en €	1 739 429,76	1 649 291,15
Epargne brute annuelle en €	315 949,8	356 120,09
Durée d'extinction de la dette en années	5,5	4,6

Pour l'année 2024, la durée d'extinction de la dette est de 4,6 ans (5,5 en 2023).

3.8. Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente (P154.0)

	Exercice 2023	Exercice 2024
Montant d'impayés en € au titre de l'année 2023 tel que connu au 31/12/2024	94 966,96	80 700,66
Chiffre d'affaires TTC facturé (hors travaux) en € au titre de l'année 2023	1 391 844,97	1 353 993,94
Taux d'impayés en % sur les factures d'eau 2023	6,82	5,96

Pour l'année 2024, le taux d'impayés en % sur les factures d'eau de l'année 2023 est de 5,96% (6,82 en 2023).

3.9. Taux de réclamations (P155.1)

Nombre de réclamations écrites reçues par la collectivité : 4

Pour l'année 2024, le taux de réclamations est de 0,64 pour 1000 abonnés (0,8 en 2023).

4. Financement des investissements

4.1. Branchements en plomb

La collectivité a procédé aux renouvellements de 120 branchements en plomb lors de l'année 2024

4.2. Montants financiers

	Exercice 2023	Exercice 2024
Montants financiers HT des travaux engagés pendant le dernier exercice budgétaire	1 235 505	1 012 524

4.3. État de la dette du service

L'état de la dette au 31 décembre 2024 fait apparaître les valeurs suivantes :

	Exercice 2023	Exercice 2024
Encours de la dette au 31 décembre N (montant restant dû en €)	1 739 429,76	1 649 291,15

5. Tableau récapitulatif des indicateurs

		Exercice 2023	Exercice 2024
	Indicateurs descriptifs des services		
D101.0	Estimation du nombre d'habitants desservis	11 000	11 000
D102.0	Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 [€/m ³]	2,56	2,77
	Indicateurs de performance		
P101.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie	100%	100%
P102.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques	89,3%	79,5%
P103.2B	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	117	117
P104.3	Rendement du réseau de distribution	61,8%	57,5%
P105.3	Indice linéaire des volumes non comptés [m ³ /km/jour]	4,3	5,2
P106.3	Indice linéaire de pertes en réseau [m ³ /km/jour]	4	4,8
P107.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable	0,42%	0,25%
P108.3	Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau	79,4%	75,5%
P109.0	Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité [€/m ³]	0	0